


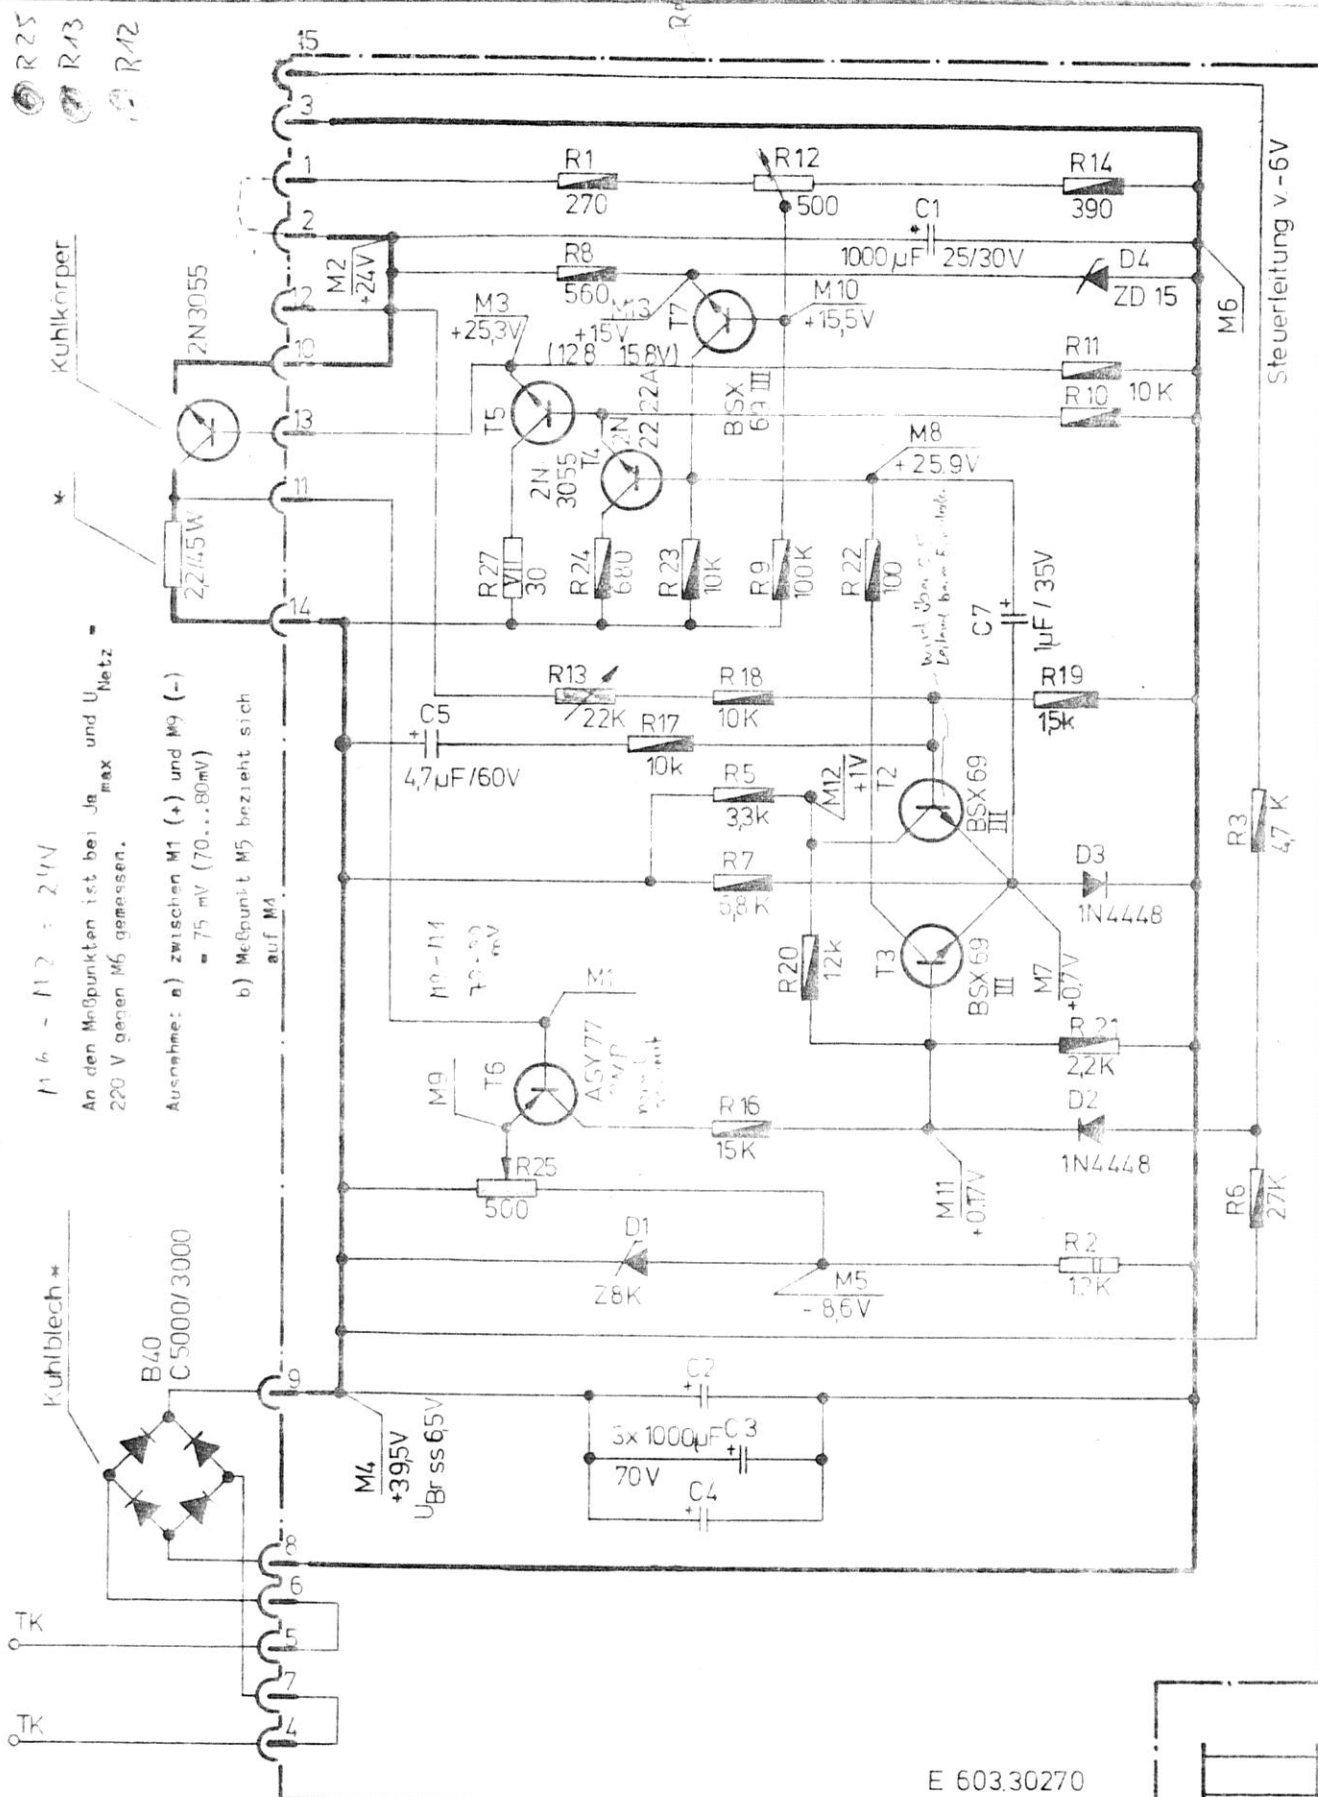

$U_{16} - U_{12} = 2,4V$

An den Meßpunkten ist bei $I_{a \max}$ und $U_{\text{Netz}} = 220V$ gegen M6 gemessen.

Ausnahme: a) zwischen M1 (+) und M9 (-) = 75 mV (70...80mV)

b) Meßpunkt M5 bezieht sich auf M4

E 603.30270

2	24.9.71	Brech.	FKN-Änd.N17, SKE-Änd.N9, LKA-Änd.N7, KA-Änd.N6, LSKA1-Änd.N7	T0128	FKBN	N
1	18.3.71	Brech.	Umst. am BSX71 u. FKN-Änd.N13a, SKE-Änd.N5b, LKA-Änd.N4b, KA-Änd.N3b	T0087	(FKN)	N
Index	Datum	Name	Änderungen	BM 7268	Modell	PL

Regelbaustein 24V/2,35A (RB 24/2,35) (VDE)

für Teil: 701.80 146

Z. Nr. E 03-0281

Gez.	25.8.69	Qual.
------	---------	-------